
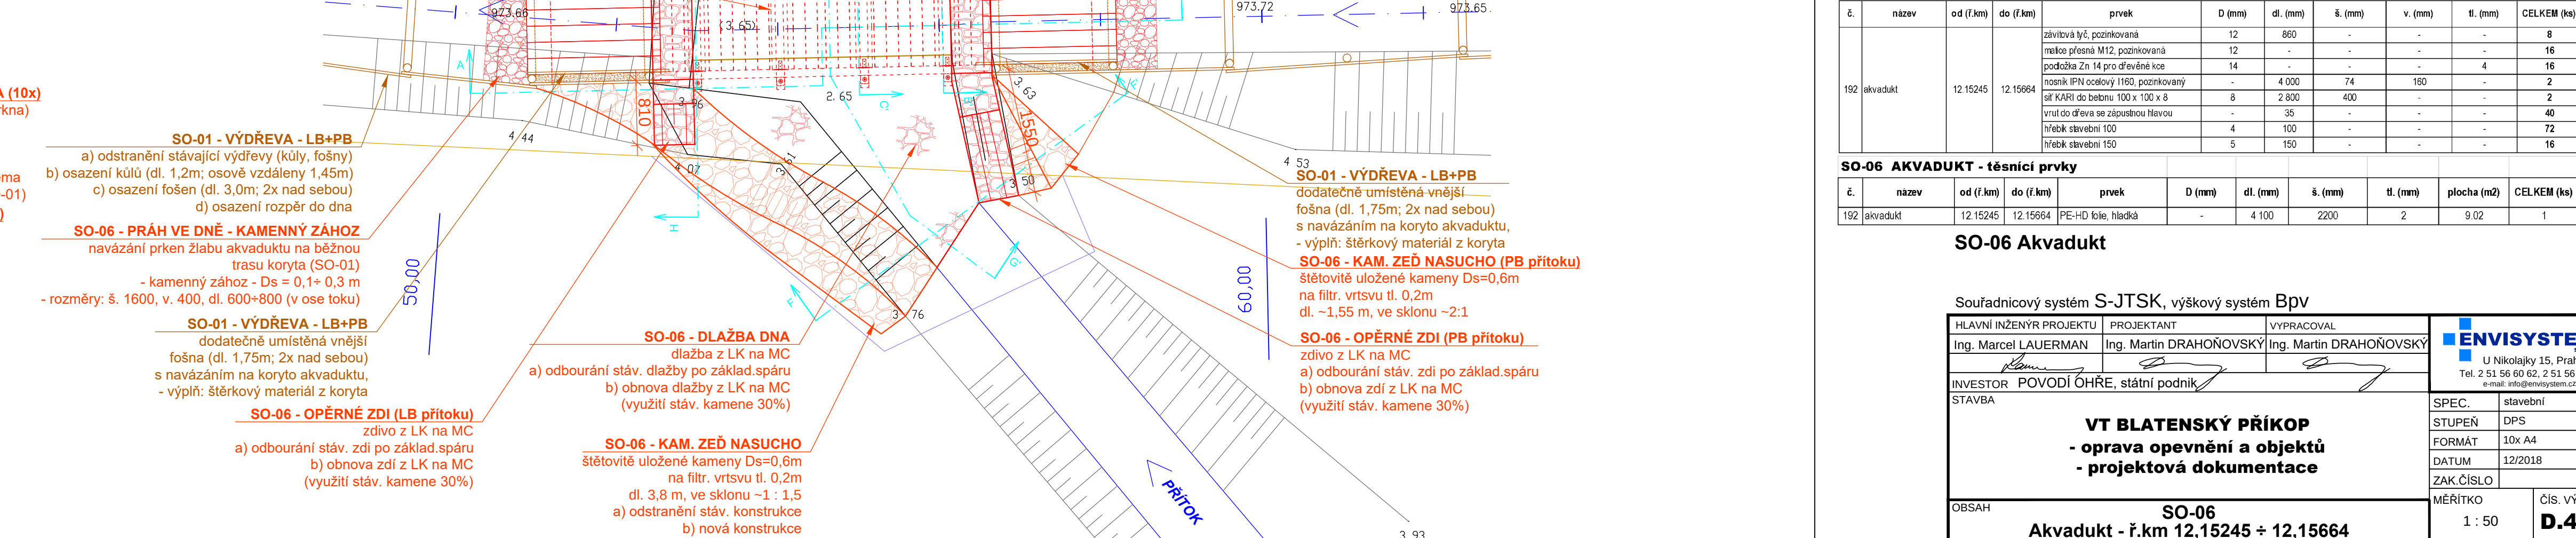


od vegetace, nečistot a uvolněných zrn kamene tlakovou vodou s pracovním tlakem 180 bar (vč. ručního kartáčování a ručního odsekání nap

výšiny: min. 7 cm a jeho výšiny výstupu mnoho; tak, aby hrany kamenů zůstaly úplně špičaté. Před zafixováním se do každé řady odpočítá 15 cm a na 15 cm potáhne. Splyne se vyhladí spásováním a zředěním plochy vyjde a dokonce vyjde. Místa vyloučená nebo vyhořelá zůstávají zvlášť. Po vyhlazení plochy se do 1/2 původní státnosti. U zdí není potáhováno plochy (přes výšku vyhlazení plochy) na kapkách splyne a zředěním plochy se do 1/2 původní státnosti. U zdí není potáhováno plochy (přes výšku vyhlazení plochy) na kapkách splyne a zředěním plochy se do 1/2 původní státnosti. U zdí není potáhováno plochy (přes výšku vyhlazení plochy) na kapkách splyne a zředěním plochy se do 1/2 původní státnosti.

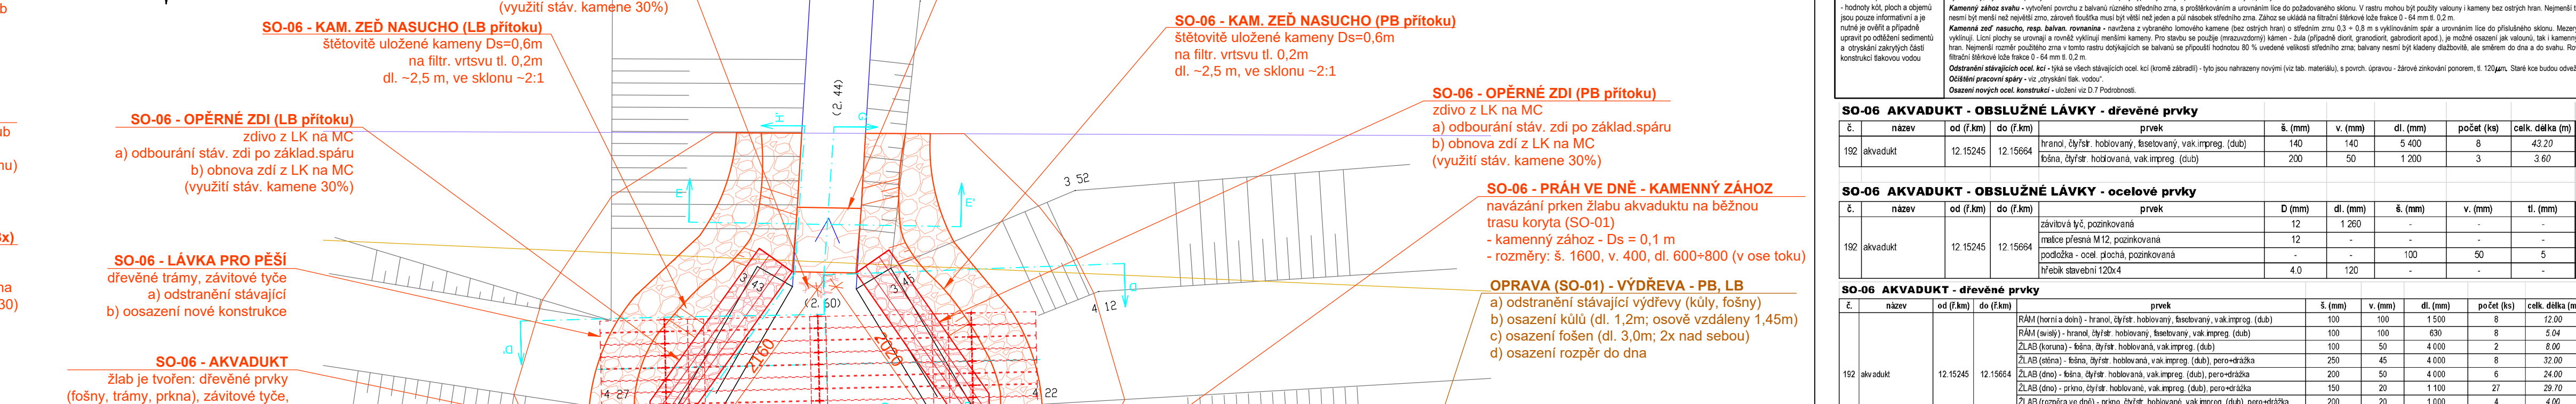

K. výkový systém BpV		ENVI SYSTEMS	
ANT	VYPRACOVAL	U Nítkových 15, Praha	
Dín DRAHOŇOVSKÝ	Ing. Martin DRAHOŇOVSKÝ	Tel. 2 51 56 60 62, 2 51 56 60 61 e-mail: info@envi-systems.cz	
podnik			
TENSKÝ PŘÍKOP opevňování a objektů ová dokumentace		SPEC. stavěbní STUPĚN DPS FORMÁT 10x A4 DATUM 12/2018 ZAK.ČÍSLO	čís. výk. D.4
SO-06 m 12,15245 + 12,15664		MĚRÍTKO 1 : 50	